



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 12:00 horas, del día 07 de julio de 2022, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en adelante la ASIPONA Lázaro Cárdenas o Convocante, ubicada en su domicilio: Boulevard de las Islas número 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-013J3A001-E141-2022, indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LEY), 45 y 46 de su Reglamento (en adelante el REGLAMENTO).

Este acto fue presidido por el C.P. Jorge Fidel Trejo Martínez, Gerente de Administración y Finanzas, servidor público designado por la ASIPONA Lázaro Cárdenas, quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, de forma electrónica por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a través del Sistema CompraNet, con al menos 24 horas de anticipación a este acto, conforme a lo establecido en el numeral 24 de la Convocatoria.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE FUERTOS Y MARINA MERCANTS



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

Aunado a lo anterior, el Licitante JOSE VAZQUEZ SANTACRUZ, no presentó el escrito en el que exprese su interés en participar en la licitación o el que exprese su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación de acuerdo al Anexo 8 de la convocatoria, por lo que no se atendieron sus solicitudes de aclaración presentadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LEY, 45 de su REGLAMENTO y el numeral 24 de la convocatoria.

El Presidente fue asistido por la Ing. Karina Espino López, Subgerente de Informática, quien solventó las preguntas de carácter técnico, y la Lic. Anna Hida Chávez Alemán, Subgerente de Administración, quien solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente dio inicio a la Junta de Aclaraciones, señalando que siendo las 12:00 horas del día 06 de julio del año en curso, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, se abrió el Sistema CompraNet para verificar que se hayan recibido en tiempo y forma, escritos de interés en participar, así como solicitudes de aclaración a la Convocatoria, observando que hubo interesados, los cuales enviaron el siguiente número de preguntas:

NO.	LICITANTES	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	GRUPO PRECISION CONTROL, S.A. DE C.V.	14
2	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	8

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE FUERTES Y MARINA MERCANTE




2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

3	PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. (PRIMER ENVÍO)	25
	PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. (SEGUNDO ENVÍO)	25
TOTAL DE PREGUNTAS		72

Se anexa a la presente acta, evidencia de recepción de preguntas en la plataforma de CompraNet.

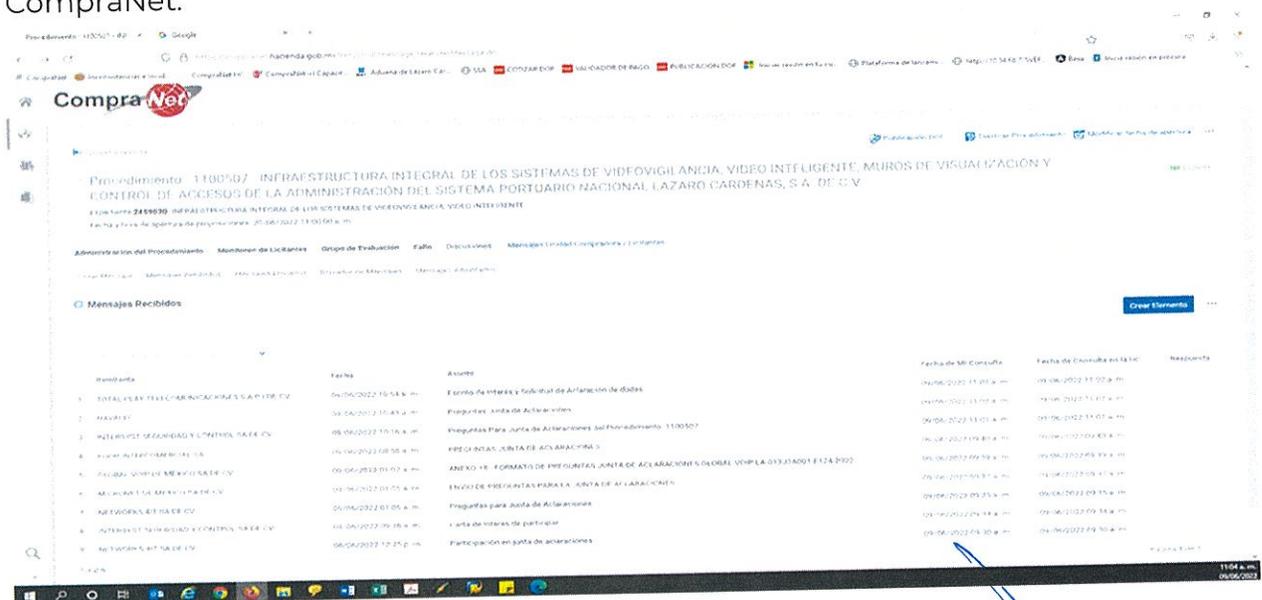

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

Acto seguido, se procedió a dar lectura a las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma, y a proporcionar las respuestas correspondientes, mismas que se enlistan a continuación:

1. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **GRUPO PRECISION CONTROL, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA NO.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTAS
1		CARÁCTER GENERAL INFORMACION FINANCIERA		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TIENE DISPONIBLE PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ASIGNACION DE CONTRATACION DE CADA PARTIDA SOLICITADA FAVOR DE PRECISAR	Es motivo de desechamiento su planteamiento, toda vez que no constituye jurídicamente una solicitud directamente vinculada con el punto al que hace referencia, así mismo de conformidad con el artículo 45 sexto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, se le da respuesta a su pregunta. Sí, se confirma que la Entidad cuenta con presupuesto en las





2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

					partidas presupuestales aplicables.
2		CARACTER GENERAL. INFORMACION COMERCIAL.		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES SOUCITADOS SERAN POR PARTRIDA TOTAL, O POR TODO EL PAQUETE DE PARTIDAS. FAVOR DE CONFIRMAR	Se confirma que la contratación o asignación de las tres partidas se hará a un solo proveedor, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria.
3		CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		SOLICITAMOS LA CONVOCANTE NOS CONFIRME CUAL ES EL TIEMPO DE EREGA TOTAL DE LOS BIENES SOLICITADOS, INCLUYENDO LA ENTREGA DE LOS BIENES, SI INCLUYEN SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, HASTA LA ACEPTACION DEL CLIENTE FAVOR DE PRECISAR	Se confirma que la fecha límite que tendrá para el suministro y entrega de los bienes y servicios, incluyendo su instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la Entidad, será hasta el 31 de diciembre de 2022.





2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

4		<p>CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS</p> <p>INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62</p>		<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 REQUEIRE DE 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOS BIENES SOLICITADOS, DURANTE ESTE PERIODO DE GARANTIA SE REALIZARAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL PARA MANTENER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE LOS EQUIPOS Y AL TERMINO DE LA GARANTIA Y REALIZAR LA ENTREGA TOTAL A LA CONVOCANTE</p> <p>FAVOR DE PRECISAR</p>	<p>El Licitante deberá considerar póliza de garantía por un periodo de 3 años para la partida 1 y deberá considerar póliza de mantenimiento por un periodo de 3 años para la partida 2, deberá incluir los servicios de mantenimiento de forma anual.</p>
5		<p>CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS</p>		<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS SON</p>	<p>Se precisa que cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de equipo y/o insumo, éste debe ser nuevo y con las normas de calidad que le apliquen, en el entendido</p>

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		INFORMACION COMERCIAL PAG 51-B2		SOBRE UNA SOLA MARCA O TENEMOS LA LIBERTAD DE OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS FAVOR DE PRECISAR	de que el PROVEEDOR podrá optar u ofertar por otro equipo y/o insumo siempre y cuando éste sea equivalente o superior en calidad y cumpla con las características técnicas al indicado. En este supuesto el PROVEEDOR deberá describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado.
6		CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS INFORMACION COMERCIAL PAG 51-B2		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE PUEDEN OFERTAR BIENES MEJORES TECNICAMENTE SOBRE LA MARCA APC QUE SOLICITAN, YA EN ANTERIORES LICITACIONES SOLICITARON MISMAS MARCAS DE EQUIPOS DE	Se precisa que cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de equipo y/o insumo, éste debe ser nuevo y con las normas de calidad que le apliquen, en el entendido de que el PROVEEDOR podrá optar u ofertar por otro equipo y/o insumo siempre y cuando éste sea equivalente o superior en calidad y cumpla con las

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE FUERTES Y MARINA MERCANTES



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				<p>SIMILARES CAPACIDADES, Y SIEMPRE TERMINARON DESCALIFICANDO PORQUE DESEAN EVALUAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE APC, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TIENE CONSIDERADO EL TIEMPO ACTUAL EN TIEMPO DE PANDEMIA DE COVID LA ENTREGA DE EQUIPOS APC QUE ES DE 6 A 8 SEMANAS LOS EQUIPOS MAS LOS SERVICIOS SOLICITADOS</p> <p>FAVOR DE PRECISAR</p>	<p>características técnicas al indicado. En este supuesto el PROVEEDOR deberá describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado.</p> <p>Así mismo se aclara que si se está considerando el tiempo o la situación actual respecto a la entrega de lo solicitado, motivo por el cual se está solicitando cumplir con el suministro dentro del periodo comprendido desde la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.</p>
7		CARACTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS		<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PARTIDA</p>	<p>Tiempo de respaldo mínimo de 15 minutos.</p>

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		INFORMACION COMERCIAL PAG 51-B2		NUMERO 1, NO INDICAN CUAL ES EL TIEMPO DE RESPALDO SOLICITADO EN LOS UPS SOLICITADOS. FAVOR DE PRECISAR	
8		CARACTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS INFORMACION COMERCIAL PAG 51-B2		SOUICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE PARA LOS BIENES DE LA PARTIDA 1 QUE SOLICITAN TRANSFORMADOR REDUCTOR PARA SALIDAS A 120VCA, USTEDES CONECCARAN SUS CARGAS A LOS CONTACTOS DE SALIDA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS FAVOR DE PRECISAR	Es necesario que el Licitante ganador lleve a cabo la instalación y conexiones, considerando los materiales y accesorios necesarios.
9		CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA DISTANCIA ENTRE LOS TABLEROS DE	La distancia entre el tablero de alimentación y el tablero de energía regulada es aproximadamente de 1.5 metros.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



**2022 Flores
Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		ALIMENTACION A UPS DE LA PARTIDA 1, QUE DISTANCIA HAY Y COLOCAR UNA PROTECCION BIFASICA PARA EL UPS, YA QUE LA SALIDA SERA POR LOS CONTACTOS DEL TRANSFORMADOR	
				FAVOR DE PRECISAR, PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES EN EL PROCEDIMIENTO	
10		CARACTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE YA QUE EN LA PARTIDA 2 SOLICITAN 2 UPS DE 15KW, CON CARACTERISTICAS DISTINTAS, NO SE PUDO ESTANDARISAR EL REQUERIMIENTO A	Los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales o superiores a las estipuladas en el anexo técnico. Se precisa que cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de equipo y/o insumo, éste

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				QUE FUERA UN SOLO MODELO? FAVOR DE PRECISAR Y CONFIRMAR QUE SE DEBE PRESENTAR EL MISMO MODELO PARA LOS DOS EQUIPOS	debe ser nuevo y con las normas de calidad que le apliquen, en el entendido de que el PROVEEDOR podrá optar u ofertar por otro equipo y/o insumo siempre y cuando éste sea equivalente o superior en calidad y cumpla con las características técnicas al indicado. En este supuesto el PROVEEDOR deberá describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado.
11		CARÁCTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE Y CONFIRME CUAL ES EL TIEMPO DE RESPALDO DE LOS 2 EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA 2, YA QUE INDICAN	Tiempo de respaldo mínimo de 15 minutos.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		ANILLOS O MODULARES Y ESAS UNA CARACTERISTICA DE APC, OPR LO QUE NECESITAMOS SABER EL TIEMPO DE RESPALDO EN AUTONOMIA A PLENA CARGA FAVOR DE PRECISAR	
12		CARACTER GENERAL DE LAS CONDICIONES TECNICAS INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE LA DISTANCIA DE LOS TABLEROS DE ENTRADA Y SALIDA A LOS UPS DE 15KW CADA UNO, CONSIDEREMOS LAS PROTECCIONES DE ENTRADA Y SALIDA FAVOR DE PRECISAR PARA ESTAR EN IGUALDAD TODOS LOS PARTICIPANTES	Se aclara que la distancia entre el tablero de alimentación y el tablero de energía regulada es aproximado de 1.5 metros.
13		CARACTER GENERAL DE LAS		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI	Sí, los equipos que se solicitan son para equipamiento de la





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETADÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		CONDICIONES TÉCNICAS		DEBEMOS OFERTAR LOS BIENES TAL CUAL SOLICITAN EN LA PARTIDA 3, YA QUE ESTAN A UNA SOLA MARCA	infraestructura actual de la Entidad.
		INFORMACION COMERCIAL PAG 51-62		FAVOR DE PRECISAR	
14		CARÁCTER GENERAL		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE PORQUE SIEMPRE SOLICITA EQUIPOS APC, UNA OPCION MUY TENDENCIOSA, PORQUE NO EFECTUAR CONTRATO MARCO, YA QUE ESTAS SOLICITUDES NO PERMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE EMPRESAS Y MARCAS EN EL MERCADO	Se precisa que cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de equipo y/o insumo, éste debe ser nuevo y con las normas de calidad que le apliquen, en el entendido de que el PROVEEDOR podrá optar u ofertar por otro equipo y/o insumo siempre y cuando éste sea equivalente o superior en calidad y cumpla con las características técnicas al indicado. En este supuesto el PROVEEDOR deberá describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por
		INFORMACION FINANCIERA		FAVOR DE PRECISAR	

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

					el originalmente señalado.
--	--	--	--	--	----------------------------

2. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: TELECOMUNICACIONES MODERNAS S.A. DE C.V.

PREGUNTA NO.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTAS
1	52	Partida 1	Anexo 1	Nos puede confirmar la Convocante, que la solución y cantidad ofertada, deberá soportar la carga de los 8 UPS de 8KVA que existe actualmente en el edificio principal de ASIPONA?	Sí, es correcta su apreciación.
2	52	Partida 1	Anexo 1	En caso de resultar afirmativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, nos podría confirmar la Convocante si se requieren 4 lotes de equipos UPS Smart UPS, donde cada lote puede contener más de un UPS?, con el fin de que se entregue en nuestra propuesta el número necesario para el correcto	Sí, es correcta su apreciación. Se requieren 4 lotes, cada uno de los cuales, podrá contar con dos o más ups con las especificaciones mínimas solicitadas en el anexo 1.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				funcionamiento del edificio central.	
3	52	Partida 1	Anexo 1	En caso de resultar afirmativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, nos puede indicar, la capacidad correcta de cada UPS a suministrar, así como las especificaciones del mismo?	El licitante deberá considerar la capacidad de 8 kva por ups.
4	52	Partida 1	Anexo 1	Los equipos que estaremos ofertando cuentan con 1 año de garantía de fábrica, la Convocante está solicitando un total de 3 años de garantía o requiere 3 años más el año que incluye el equipo?	Se solicita una garantía por parte del fabricante por 3 años.
5	59 a la 59	Todas las partidas	Anexo 1	Nos puede indicar la Convocante si Existe la necesidad y/o plan a futuro de implementar una administración central, con lo que se establecería que todos los equipos a ofertar sean de la misma marca?	Se desecha su planteamiento toda vez que no constituye jurídicamente una solicitud directamente vinculada con el punto al que hace referencia, así mismo de conformidad con el artículo 45 sexto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

6	59 a la 59	Todas las partidas	Anexo 1	Dada la alta disponibilidad que requiere el puerto, es necesario que la empresa licitante cuente con certificaciones en UPS, equipos eléctricos o algún tipo de certificación relacionada con el proceso?	Únicamente se solicita que el Licitante deberá estar acreditado ante los fabricantes como distribuidor autorizado de las marcas de los equipos que proponen suministrar, lo anterior deberá presentarlo como parte de su propuesta.
7	63	Todas las partidas	DC-02 ANEXO 3	Para integrar el documento DC-02 Anexo 3, sería suficiente con que se indique que los servicios entregados con los bienes son de origen nacional. ¿es correcta nuestra apreciación?	No, deberá entregar el escrito del Anexo 3 en la forma solicitada en el propio anexo 3 y de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.4 y 46.4 de la convocatoria, no contemplar lo solicitado será causa de desechamiento de su propuesta.
8	63	Todas las partidas	DC-07 ANEXO 9	Están solicitando como requisito obligatorio el documento DC-07 Anexo 9 para presentar las propuestas, pero en el cuerpo del anexo indica que deberán de presentarlo los licitantes adjudicados. para cumplir con este requisito ¿podemos presentar el anexo en	Se aclara que, no se está solicitando de manera obligatoria el anexo 9 como parte de la propuesta, dicho anexo se deberá de entregar por el licitante ganador de acuerdo al numeral 31 de la convocatoria, sin embargo, para cargar

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				blanco y firmado como de enterados?	dicho documento en el apartado del sistema compranet, podrá presentar el propio anexo sin llenado alguno.
--	--	--	--	-------------------------------------	---

3. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. (PRIMER ENVÍO)

PREGUNTA NO.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTAS
1.	10, 66	2.3, ANEXO 3	CONVOCATORIA UPS.	Se solicita a la convocante que el cumplimiento del contenido nacional sea opcional. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No, no se acepta su propuesta.
2.	52	PARTIDA 1, TABLA DE CANTIDADES	ANEXO 1	Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. Características descritas Abajo. ¿Es correcto entender que la cantidad de equipos requeridos son 4 y no 16?	Se requieren 4 lotes, cada uno de los cuales, podrá contar con dos o más ups con las especificaciones mínimas solicitadas en bases, considerando todo lo necesario para la instalación y operación, cubriendo las necesidades del edificio corporativo de la ASIPONA.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

3.	52	Partida 1	ANEXO 1	Se solicita amablemente a la convocante el tiempo de respaldo requerido para los UPS que forman parte de la partida 1, ¿esta consideración se deberá tomar al 80% de la capacidad del UPS?	El tiempo promedio es de 15 minutos.
4.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	¿Para la instalación de estos equipos, se ocupará del lado de la alimentación (entrada), el cableado, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, conexión a sistema de monitoreo, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente, y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
5.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribución (salida) el cableado, tablero, interruptores, canalización,	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		208/240 V a 120 V. (ASIPONA)		conexión a sistema de tierras, existente?	adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
6.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la ubicación final de cada UPS podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
7.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la barra de tierra física a la ubicación final de cada UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
8.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y	Aproximadamente 7 mts para la UPS cercana al rack de comunicaciones y 20 mts para la UPS más lejana, por cada piso.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		208/240 V a 120 V. (ASIPONA)		monitoreo a la ubicación final de cada UPS, podrán especificarlo en un plano?	
9.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 2 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
10.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿para la instalación de este equipo se ocupara el cableado, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras y conexión a sistema de monitoreo, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
11.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribución (salida)	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)		el cableado, tablero, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, existente?	equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
12.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la ubicación final del UPS podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
13.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la barra de tierra física a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)			
14.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y monitoreo a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 3 mts.
15.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 8 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
16.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con	ANEXO 1	¿la ubicación final del UPS es en planta Baja?	No, la ubicación se encuentra en un primer nivel.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)			
17.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿para la ubicación final del UPS es necesario realizar obra civil?	La convocante considera que no es necesario la obra civil, sin embargo deberá considerarse todo lo necesario para su correcta instalación.
18.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿para la instalación de este equipo se ocupara el cableado, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras y conexión a sistema de monitoreo, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

					equipo, por parte del fabricante.
19.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribución (salida) el cableado, tablero, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
20.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la ubicación final del UPS podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
21.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw,	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE FUERZOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		consideraciones : (cumar, UPS 2)		barra de tierra física a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	
22.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y monitoreo a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 30 mts.
23.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 16 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
24.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿la ubicación final del UPS es en planta Baja?	Sí, es correcta su apreciación
25.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema	ANEXO 1	¿para la ubicación final del UPS es	La convocante considera que no es necesario la obra civil, sin embargo

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)		necesario realizar obra civil?	deberá considerarse todo lo necesario para su correcta instalación.
--	--	--	--	--------------------------------	---

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.**
(SEGUNDO ENVÍO)

PREGUNTA NO.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTAS
1.	10, 66	2.3, ANEXO 3	CONVOCATORIA UPS.	Entendemos que para cumplir con este requerimiento será suficiente presentar una carta de licitante y/o fabricante señalando el % requerido. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No, se aclara que para cumplir el grado de contenido nacional deberá entregar el escrito del Anexo 3 en la forma solicitada en el propio anexo 3 y de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.4 y 46.4 de la convocatoria, no contemplar lo solicitado será causa de desechamiento de su propuesta.
2.	52	PARTIDA 1, TABLA DE CANTIDADES	ANEXO 1	Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. Características descritas	Se requieren 4 lotes, cada uno de los cuales, podrá contar con dos o más ups con las especificaciones mínimas solicitadas en bases, considerando todo lo necesario para la



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				Abajo. ¿Es correcto entender que la cantidad de equipos requeridos son 4 y no 16?	instalación y operación, cubriendo las necesidades del edificio corporativo de la ASIPONA.
3.	52	Partida 1	ANEXO 1	Se solicita amablemente a la convocante el tiempo de respaldo requerido para los UPS que forman parte de la partida 1, ¿esta consideración se deberá tomar al 80% de la capacidad del UPS?	El tiempo promedio es de 15 minutos.
4.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	¿Para la instalación de estos equipos, se ocupará del lado de la alimentación (entrada), el cableado, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, conexión a sistema de monitoreo, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente, y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

5.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribución (salida) el cableado, tablero, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
6.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la ubicación final de cada UPS podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
7.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la barra de tierra física a la ubicación final de cada UPS, podrán	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS ´S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				especificarlo en un plano?	
8.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 1 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y monitoreo a la ubicación final de cada UPS, podrán especificarlo en un plano?	Aproximadamente 7 mts para la UPS cercana al rack de comunicaciones y 20 mts para la UPS más lejana, por cada piso.
9.	52	partida 1, Suministro de 4 equipos Smart-UPS SRT con transformador reductor de 208/240 V a 120 V. (ASIPONA)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 2 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
10.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿para la instalación de este equipo se ocupara el cableado, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras y conexión a sistema de monitoreo, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

					y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
11.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribucion (salida) el cableado, tablero, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
12.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la ubicación final del UPS podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

13.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la barra de tierra física a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
14.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 7 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y monitoreo a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 3 mts.
15.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 8 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)			
16.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿la ubicación final del UPS es en planta Baja?	No, la ubicación se encuentra en un primer nivel.
17.	54	Partida 2, Suministro de 1 equipo UPS trifásica de alta eficiencia de 15 kW y 208 V, con cadenas de baterías modulares inteligentes internas de 9 Ah, ampliable a 4. (cumar, UPS 1)	ANEXO 1	¿para la ubicación final del UPS es necesario realizar obra civil?	La convocante considera que no es necesario la obra civil, sin embargo deberá considerarse todo lo necesario para su correcta instalación.
18.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw,	ANEXO 1	¿para la instalación de este equipo se ocupara el cableado, interruptores, canalización,	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

		consideraciones : (cumar, UPS 2)		conexión a sistema de tierras y conexión a sistema de monitoreo, existente?	requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
19.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿para la instalación de estos equipos se ocupara del lado de la distribución (salida) el cableado, tablero, interruptores, canalización, conexión a sistema de tierras, existente?	El licitante deberá considerar todo lo necesario para el buen funcionamiento del equipo. La convocante requiere que la instalación de los bienes se realice adecuadamente, con el cableado, canalización, conexión al sistema de tierras y al sistema de monitoreo existente. y se garantice el correcto funcionamiento del equipo, por parte del fabricante.
20.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del tablero de alimentación a la	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS ´S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

				ubicación final del UPS podrían especificarlo en un plano?	
21.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria de la barra de tierra física a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.
22.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta a la pregunta 15 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del nodo de comunicación y monitoreo a la ubicación final del UPS, podrán especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 30 mts.
23.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	en caso de ser negativa la respuesta de a la pregunta 16 ¿Cuál es la distancia y trayectoria del UPS al tablero de distribución podrían especificarlo en un plano?	Se indica que la distancia es aproximadamente de 1.5 mts.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

24.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿la ubicación final del UPS es en planta Baja?	Sí, es correcta su apreciación
25.	55	Partida 2, Suministro de 1 equipo Sistema UPS trifásico 3S, 15Kw, consideraciones : (cumar, UPS 2)	ANEXO 1	¿para la ubicación final del UPS es necesario realizar obra civil?	La convocante considera que no es necesario la obra civil, sin embargo deberá considerarse todo lo necesario para su correcta instalación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la LEY, se hacen las siguientes precisiones:

**Precisión No. 1
CONVOCATORIA
NUMERAL 46.15.**

Dice:

46.15. El licitante deberá firmar todos aquellos escritos o documentos en el que se solicite firma del Licitante, de acuerdo a lo solicitado en la presente convocatoria, no firmar lo escritos solicitados será cuasal de desechamiento.

Debe decir:





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

46.15. El licitante deberá firmar todos aquellos escritos o documentos en el que se solicite firma del Licitante y se encuentren vinculados en la convocatoria como causal de desechamiento, en caso contrario, su propuesta será desechada.

De conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-013J3A001-E141-2022. Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la LEY, a partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, copia de la misma en: www.compranet.hacienda.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Finalmente, se recuerda que el **acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 15 de julio de 2022**, en la sala de juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, **a las 12:00 horas**, siendo un acto formal que, por tratarse de una Licitación Pública Nacional Electrónica, no se requiere de la presencia de los Licitantes, toda vez que sus propuestas serán recibidas únicamente a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 47 del REGLAMENTO de la LEY.

Después de dar lectura a la presente, se dio por terminada esta junta, siendo las 13:30 horas, del día 07 de julio de 2022.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS'S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

Esta Acta consta de 38 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
C.P. JORGE FIDEL TREJO MARTÍNEZ	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. ANNA HIDA CHÁVEZ ALEMÁN	SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN	
C. EFRÉN RODRÍGUEZ TORRES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	VÍA REMOTA
ING. KARINA ESPINO LÓPEZ	SUBGERENTE DE INFORMATICA	
ING. GIUSEPPE DÍAZ VILLEGAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	
LIC. YURI MORELOS LUISCE HERNÁNDEZ	SUBGERENTE JURÍDICO	





GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTES



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UPS ´S DE LOS IDFS DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ASIPONA Y DEL EDIFICIO CUMAR", N° LA-013J3A001-E141-2022.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. (PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA)

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
ING. FERNANDO RODRIGUEZ ROCHA	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
Firma en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento, reservándose las facultades de revisión y fiscalización en cualquier momento.		

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA